


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Обратная засыпка* – песок, высотой 30см. с выше верха трубы, с последующим уплотнением.
Уплотнение грунта – трембование грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя.

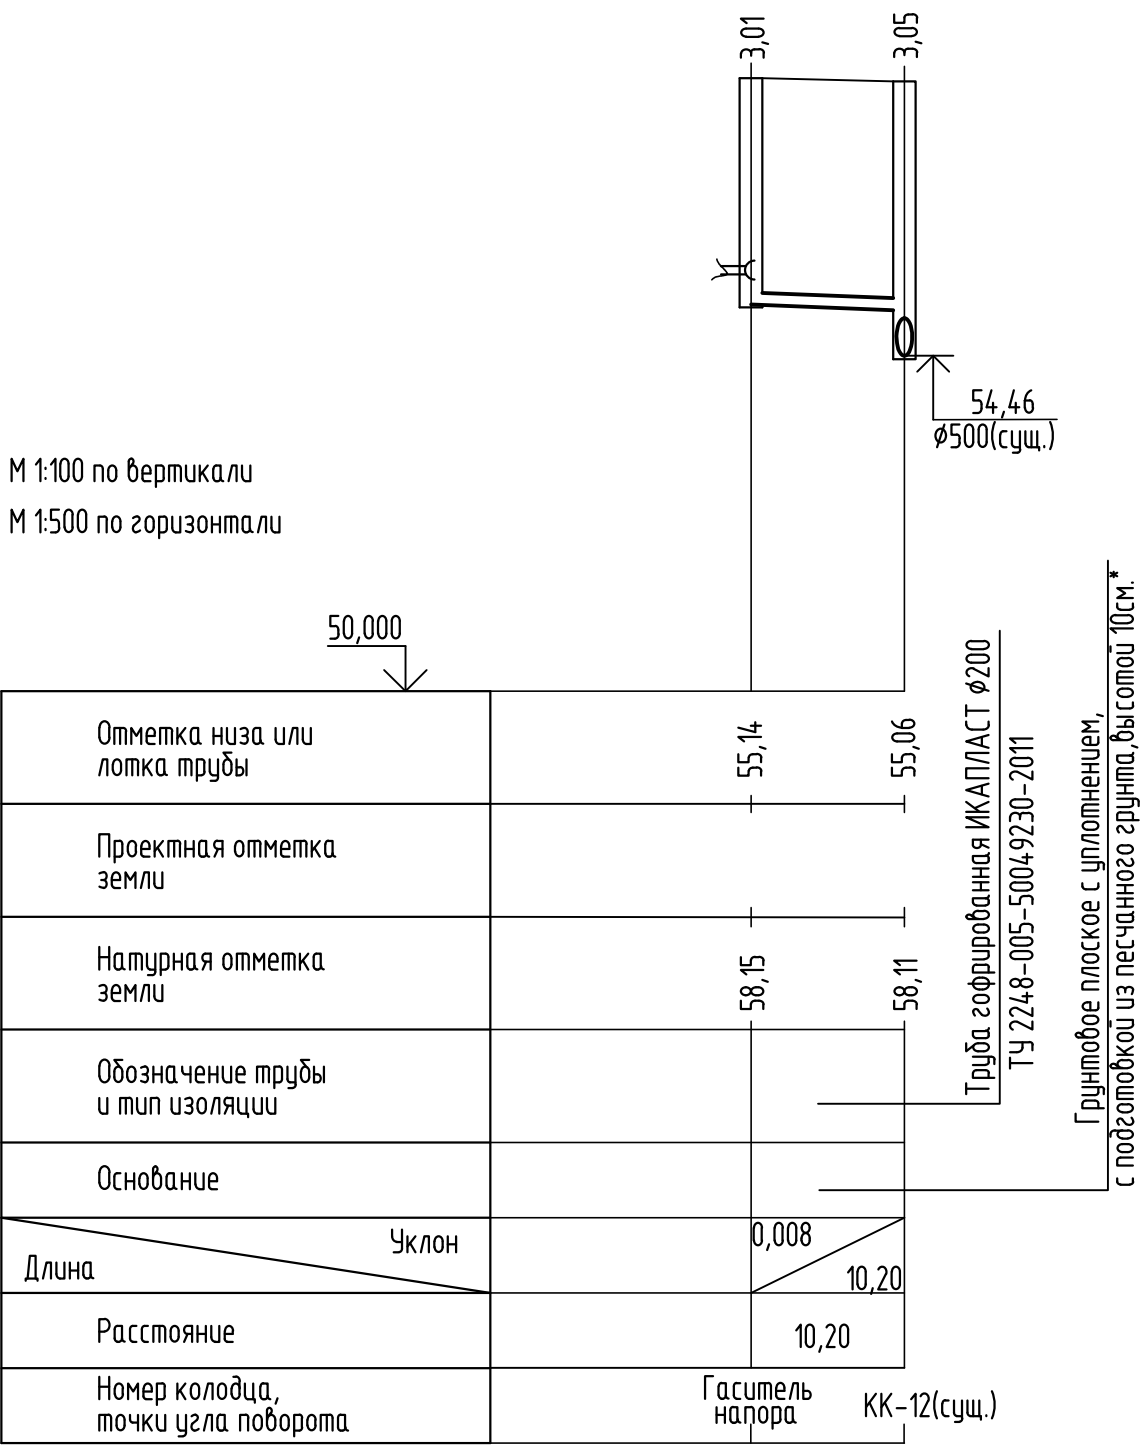

						ПП-08/02.18-НВК		
						г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 88		
Изм.	Н.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата	Внеплощадочные сети физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и универсальным залом	Стадия	Лист
Разработал	Куприянов						Р	5
Проверил	Шаронова					Профиль сети К1	ООО"Волжские коммунальные системы"	
Н.контр.	Шаронова							