


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Обратная засыпка*–песок,высотой 30см. свыше верха трубы, с последующим уплотнением.
Уплотнение грунта–трмбование грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя.

М 1:100 по вертикали
М 1:500 по горизонтали

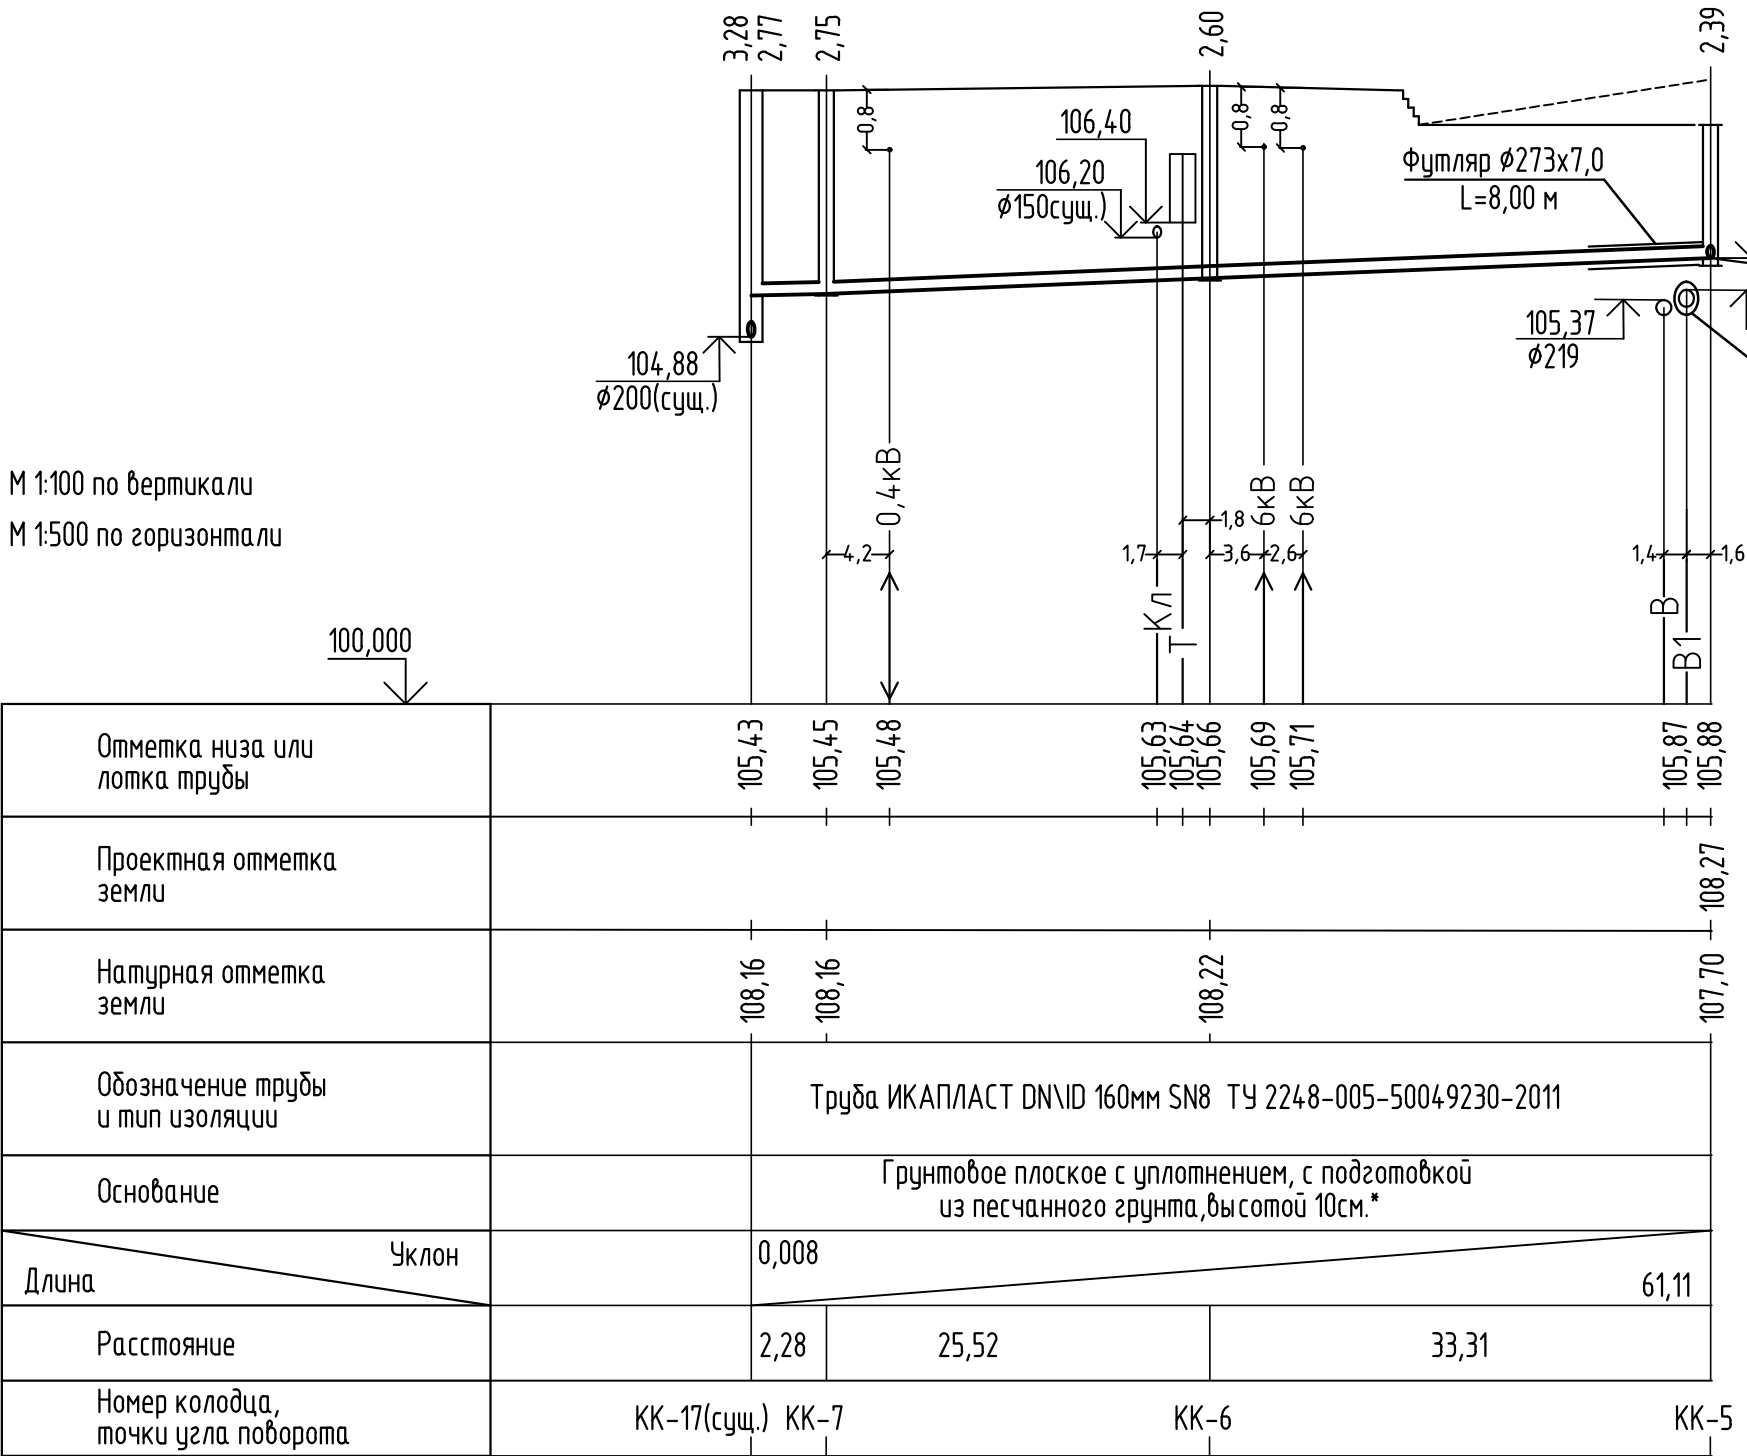

						ТПр-192;193/2018-0-НВК			
						г.о. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, юго-восточнее спорткомплекса "Кристалл"			
Изм.	Н уч.	Лист	Н док.	Подп.	Дата	Внеплощадочные сети здания многоцелевого использования с универсальным спортивно-развлекательным комплексом	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Куприянов						Р	5	
Проверил	Шаронова					Профиль сети К1	ООО"Волжские коммунальные системы"		
Н.контр.	Шаронова								