


Инф.№.подл.	Подпись и дата	Взам.инф.№.Н
-------------	----------------	--------------

Обратная засыпка*–песок,высотой 30см. свыше верха трубы , с последующим уплотнением.
Уплотнение грунта–тромбование грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя.

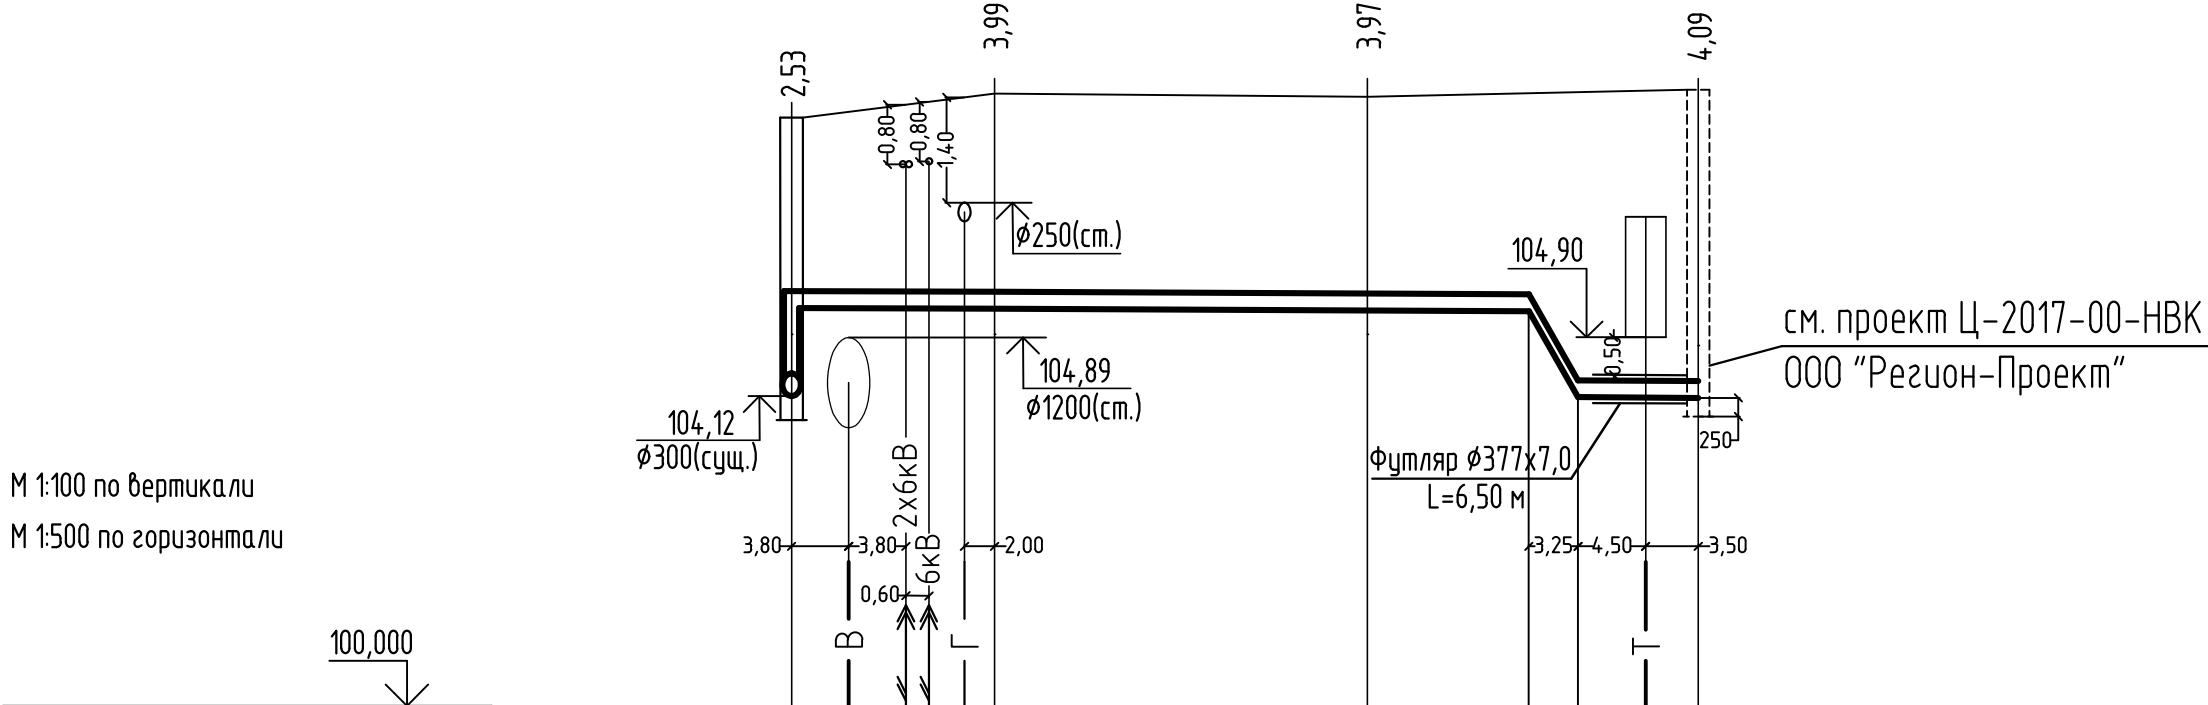

Отметка низа или лотка трубы	105,29	104,17	104,16	104,15	105,28	105,26	105,25	104,11	104,10	104,10
Проектная отметка земли										
Натурная отметка земли	107,82		108,14			108,10	108,15	108,16		108,19
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13,4 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.									
Основание	Грунтовое плоское с уплотнением, с подготовкой из песчанного грунта, высотой 10см.*									
Длина	Уклон		0,001							
Расстояние		13,50	24,79	22,0						
Номер колодца, точки угла поворота	ВК-1 (ВК-23(сущ.))		УП1	УП2	ВК-1(пр.)					

						ТПр-192;193/2018-0-НВК			
						г.о. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, юго-восточнее спорткомплекса "Кристалл"			
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внеплощадочные сети здания многоцелевого использования с универсальным спортивно-развлекательным комплексом	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Куприянов						Р	4	
Проверил	Шаронова					Профиль сети В1	ООО"Волжские коммунальные системы"		
Н.контр.	Шаронова								