


В1 — Водородной хозяйственной, противоопорной.

Проектная отметка низа трубы	61,350	61,341	61,331	61,293	61,247	61,220	61,200	61,100
Проектная отметка	63,600	63,500	63,500	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330
Земли, м								
Натурная отметка								
Земли, м								
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 SDR-17 Ø63x3,8 "пята" ГОСТ 18599-2001							
Основание	Грунтовое основание с подготовкой из песчаного зрунта h=10 см							
Длина, м	47,15							
Рассстояние, м	11,00	1,90	30,45	3,80				
Номер колодца, точки	п.ж.дом 5П-1 5П-2 5П-3							

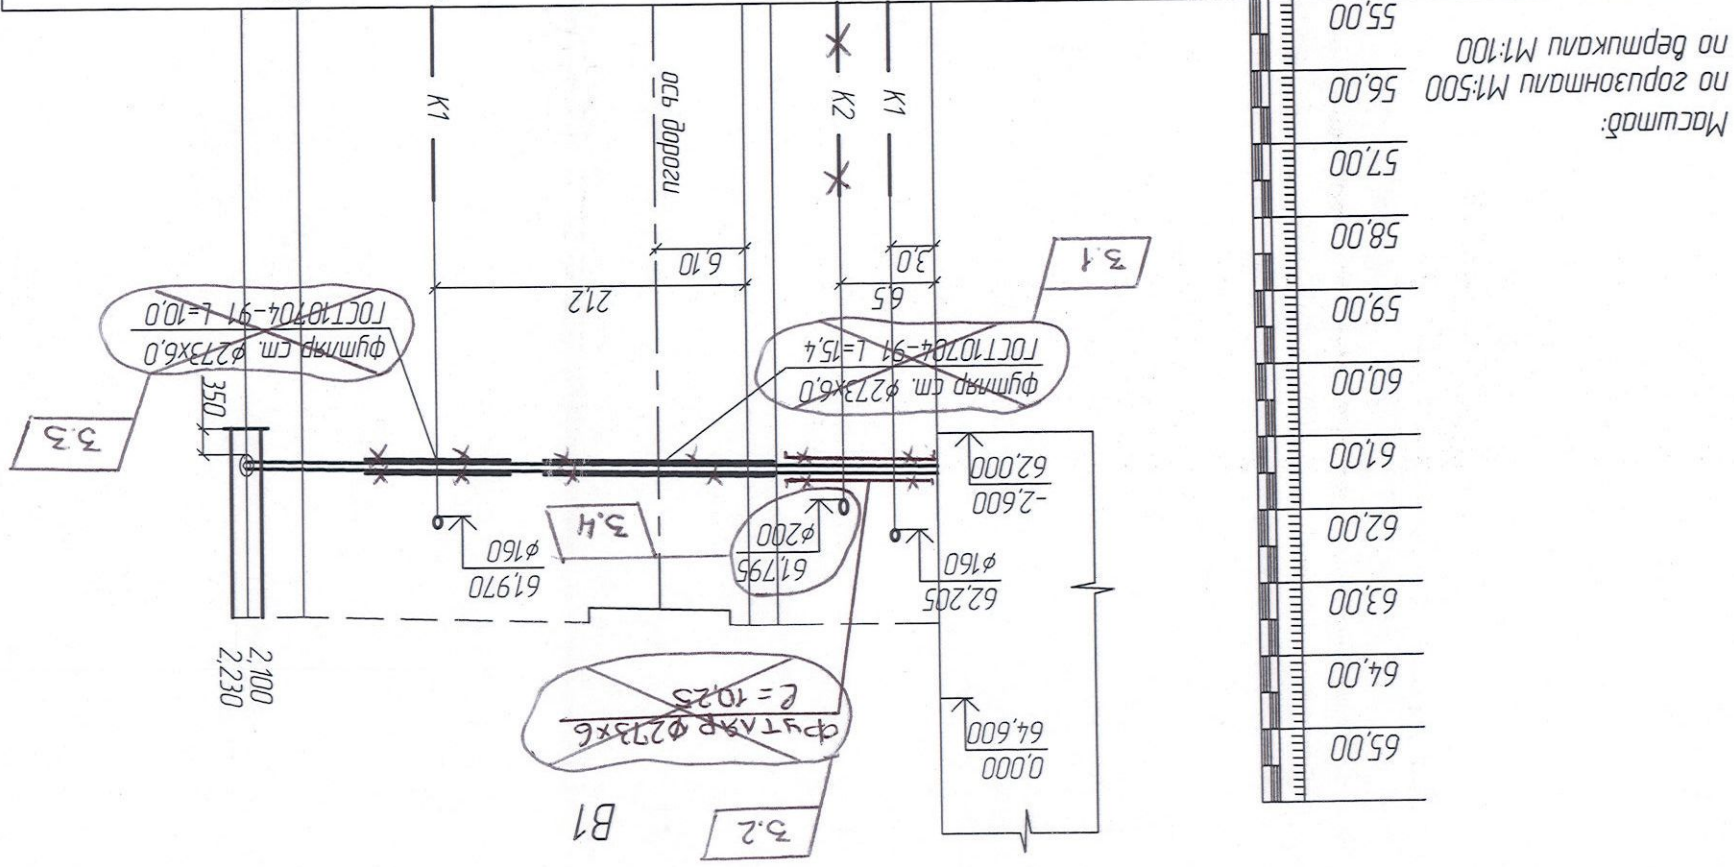

3	3	-	-	07.18	Всего			
2	-	зам	-	06.18	Всего			
1	-	зам	-	10.17	Всего			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Параб.	Леккер	Всего
					01.17			
								Костюмин
								Всего
					01.17			

175/16-HBK

«Երբ քիմիայի օգնությամբ չ'էր հնարավորացնում արհեստագործական
 ձևերի օգտագործումը և օգտակար չ'օգտվում էր ընդհանուր
 փորձագործական-արհեստագործական մեթոդները, որոնք ընդհանուր
 փորձագործական-արհեստագործական մեթոդներն էին:»

ЖУНІ 2009

Προφύλαξη Β1

„Wawchoφ“ 000

ΦΟΡΜΑΤΑ Α3