



<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>Люки канализационные</b>
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Люк канализационный тип «Т» 4 уха

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Материал корпуса		Чугун СЧ20
1.2	Вес	кг	110
1.3	Нагрузка номинальная	кН	250
1.4	Исполнение	-	4 уха
1.5	Модель	-	С250
1.6	Инженерная сеть	-	Водоснабжение
1.7	Основные размеры	мм	830x120x600
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам	-	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
2.2	Подтверждение требований опросного листа	-	Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание	-	Не требует технического обслуживания на весь срок службы
2.4	Конструкция	-	На люк должен быть нанесен логотип согласно требованиям (см. Приложение)
2.5	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	Не менее, месяцев	12
2.6	Срок службы до списания	Не менее, месяцев	18

ФИО Ответственного	Чернышёв Викентий Александрович
Должность:	Начальник сектора сетей ВиВ службы ВО
Телефон/Факс:	89878196192
Электронный адрес:	chernyshev_va@volkomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный инженер Прасолов Тарас Константинович
Подпись:	

Люк чугунный тип Т (С250) для Службы сетей Центрального района

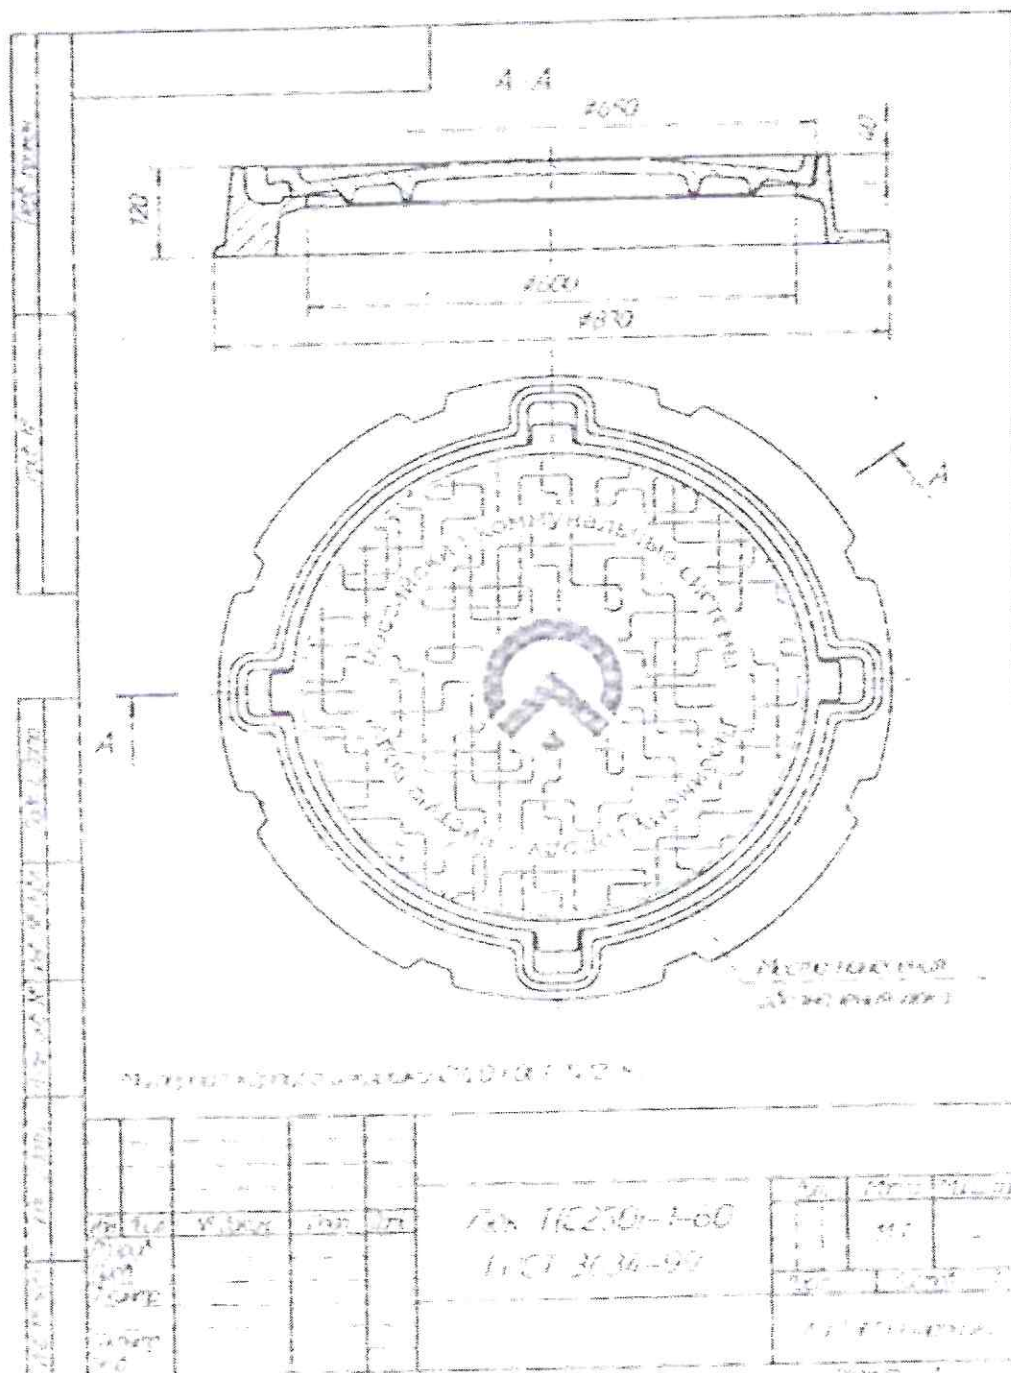

Начальник службы сетей Центрального района

А.В.Вожаровский